



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов,
427790, г. Можга, ул. Можгинская, 120, телефон (факс) 8(34139) 3-21-13
e-mail: mojgpn@mchs-18.ru**

г. Можга

«28» апреля 2021 г.

№ Предписание № 22/42/1/1-13

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Можгинского района
"Большеучинская средняя общеобразовательная школа" директору Величинской Галине
Геннадьевне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 22/42 от «01» апреля 2021 г., выданного начальником
отдела - главным государственным инспектором города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеевым Ринатом Гафиятовичем,
ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
в период с 09 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г до 10 ч. 00 мин. «13» апреля 2021г. и с 11 ч. 00 мин.
«28» апреля 2021 г до 12 ч. 00 мин. «28» апреля 2021 г была проведена **плановая** выездная
проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Большая Уча,
ул. Садовая, 8, на котором осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Можгинского района «Большеучинская средняя
общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Большеучинская СОШ»), юридический адрес:
Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая, 8

Лица, проводившее проверку: Начальник отдела - главный государственный инспектор города
Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору
Миндеев Ринат Гафиятович, старший инженер - государственный инспектор города Можги,
Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору
Козлов Владислав Сергеевич

совместно с: Директором МБОУ «Большеучинская СОШ» Величинской Галиной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или указывае тся только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
22/42/1/1	Ширина эвакуационного выхода из коридора 1-ого этажа размерами менее 1,2 м.	ст. 4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (далее ФЗ №123»), п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.	01.04.2022	
22/42/1/2	Дверь отделяющая книгохранилище (2 этаж) от общего коридора не имеет требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.	01.04.2022	
22/42/1/3	Дверь отделяющая инвентарную в спортзале не имеет требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.	01.04.2022	
22/42/1/4	Дверь отделяющая помещение склада	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.04.2022	

	педагогов-организаторов от общего коридора не имеет требуемого предела огнестойкости.	5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.		
22/42/1/5	Дверь отделяющая помещение архива от общего коридора не имеет требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.	01.04.2022	
22/42/1/6	Дверь отделяющая книгохранилище (3 этаж) от общего коридора не имеет требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.	01.04.2022	
22/42/1/7	Дверь отделяющая помещение вентиляционной, не имеет требуемого предела огнестойкости.	ст. 4 ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.	01.04.2022	
22/42/	Помещение склада	ст. 4 ФЗ №123,	01.04.2022	

1/8	продуктов не отделено от коридора противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI30	СП 4.13130.2013 п. 5.6.4 ¹ 5.6.4 Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.		
22/42/ 1/9	На объекте защиты используются огнетушители с истекшим сроком службы, согласно паспорту огнетушителя	п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР 1479) 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя ²	01.04.2022	
22/42/ 1/10	Уклон наружной эвакуационной лестницы ведущей из помещения актового зала, расположенного на 2-ом этаже не соответствует требованиям	ст. 4 ФЗ №123, СП 1.13130.2020 п. 4.4.3 4.4.3 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см.	01.04.2022	
22/42/ 1/11	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из кабинета технологии на улицу открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4 ФЗ №123, СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.04.2022	
22/42/ 1/12	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из рекреации 1-ого этажа на улицу открывается не по направлению выхода из	ст. 4 ФЗ №123, СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 4.2.22 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться	01.04.2022	

	здания	по направлению выхода из здания.		
22/42/1/13	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в складе продуктов	ст. 4 ФЗ-123, п.4.1 СП 486.1311500.2020	01.04.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Начальник отдела - главный государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору

(должность инспектора)

«28» апреля 2021 г.

<М.П.>



(подпись, заверенная печатью)

Р.Г. Миндеев


(фамилия, инициалы инспектора)

Старший инженер - государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору

(должность инспектора)

«28» апреля 2021 г.

<М.П.>

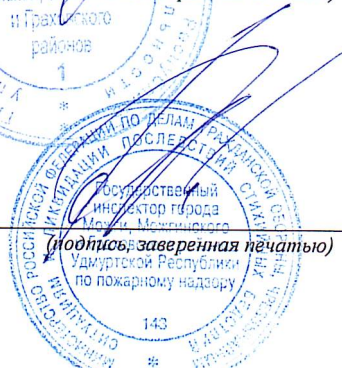

(подпись, заверенная печатью)

В.С. Козлов

(фамилия, инициалы инспектора)

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Большеучинская СОШ» Величинская Галина Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 04 2021.

(подпись)